


**LEGENDA**

- USCITE DIGITALI
- USCITE ANALOGICHE (0/10V)
- INGRESSO ANALOGICO/DIGITALE
- CONNESSIONE VIA BUS REG
- ALIMENTAZIONE 12 Vdc
- CONNESSIONE VIA OPENTHERM
- CAVO FLAT DI SERIE

**COMPONENTI**

- PS60\_Alimentatore 60W
- ECOSY-MASTER\_Regolatore Master
- STM\_Sonda Temperatura acqua
- ECOSY-G1\_Interfaccia OpenTherm
- ECOSY-GSM\_Modulo GPRS/GSM

\* TRASFORMATTORE 24 Vac PER VALVOLE MISCELTRICI 10V DA REFERIRE IN LOCO

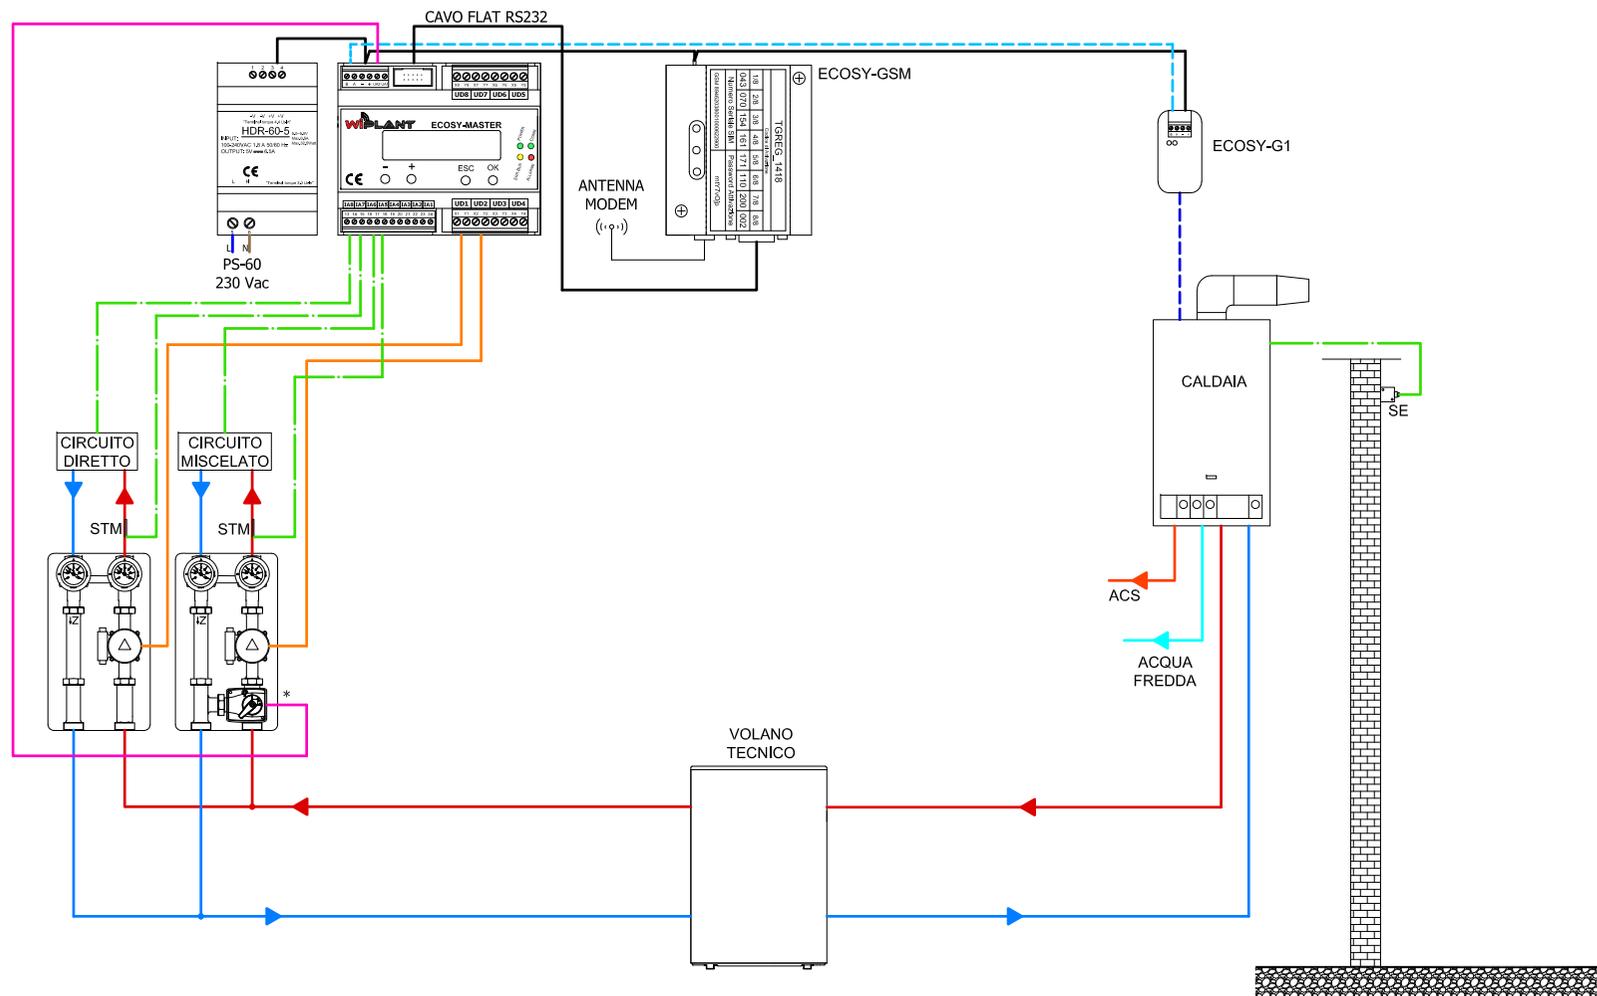

SCHEMA IDRAULICO TERMOREGOLAZIONE \_ ESEMPIO 1: IMPIANTO DI UNA CENTRALE TERMICA CON CALDAIA E 2 CIRCUITI

15/01/2024